

Grafická varianta



Typografická varianta

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

Obě varianty logotypu jsou součástí jednotného grafického stylu společnosti ÚJV Řež, a. s.
Smí být reprodukovány pouze z digitální předlohy umístěné na portálu.


Podoba logotypů je přesně definována, loga nelze svévolně upravovat, přemísťovat jeho jednotlivé prvky, měnit vzájemný poměr velikostí jednotlivých komponentů, užívat v logotypech jiné písmo, nebo měnit barevnost.

Platí zásada, že přednost má grafická varianta.

K použití typografické varianty přistupujeme pouze v případech, kdy není vhodné použití grafické varianty.

Základní barva

Pantone Reflex Blue


 Pantone Reflex Blue
CMYK 100/72/0/6
RGB 0/84/164

Doplňkové barvy

Pantone 313

 Pantone 313
CMYK 100/0/8/13
RGB 0/154/199



Black

 CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

Barvy jsou jedním ze základních prostředků vizuální komunikace. Na základě jednotně definovaných barev logotyp vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji existenci.

Při práci s barevností je třeba respektovat její přesný odstín. Barvy logotypu jsou definovány pomocí barevné škály PANTONE, CMYK a RGB.

Základní i doplňkové barvy platí pro logotypy a grafické prvky celé Skupiny ÚJV (ÚJV Řež, a. s.; Centrum výzkumu Řež s.r.o.; EGP INVEST, spol. s r.o.; Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.; Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.).

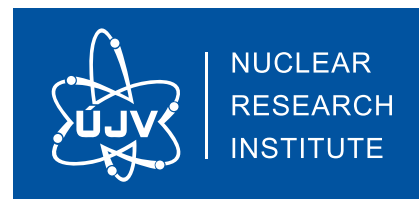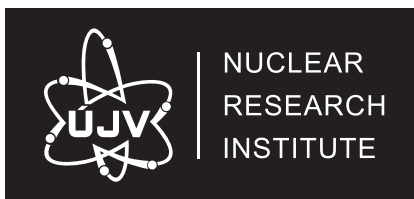

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute



ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

Logotypy lze používat v pozitivní i v negativní verzi, a to v barevném provedení základní firemní barvou Pantone Reflex Blue (nebo odpovídajícím odstínem CMYK), v černobílém provedení

nebo speciálními technikami hologramu, slepotisku, gravírováním, leptáním, pískováním apod.

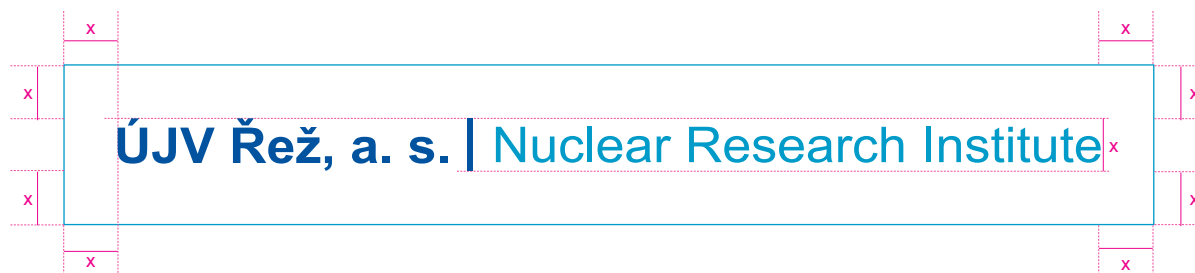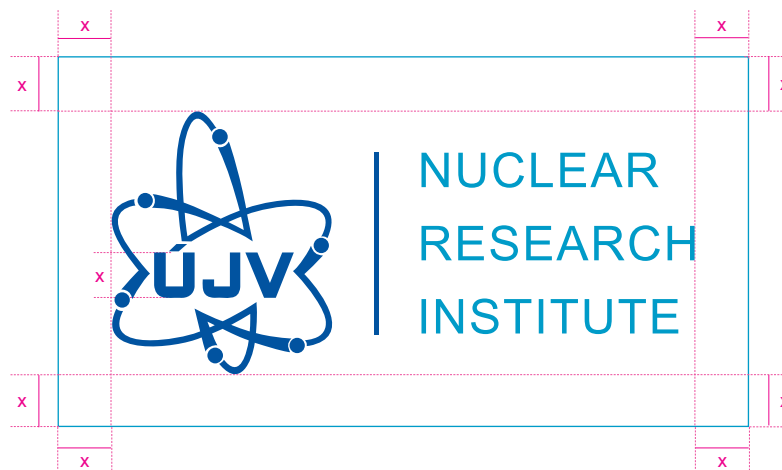

Ochranná zóna je stanovení minimální velikosti plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie, atp.

Respektování tohoto prostoru zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost logotypu.

Ochranná zóna je definována jednotkou x.





7 mm

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute | 2,5 mm

Minimální velikost logotypů zaručuje jejich bezchybnou reprodukci v rozlišení, které jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Při každé aplikaci minimální velikosti logotypu je třeba dbát na použitou

technologie zpracování tak, aby nebyla narušena dostatečná čitelnost všech částí logotypu. Užitím menší velikosti logotypu není zaručena dostatečná čitelnost a působivost.



ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute






ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

Správné užití logotypů na barevných podkladových plochách musí vždy zachovat dobrou čitelnost logotypů a zabránit nesouladu základní barevnosti logotypu s barevností podkladové plochy. Tato strana znázorňuje užití logotypů na různých podkladových plochách.

Nejvhodnějším podkladem plnobarevných logotypů je barva bílá a pro jeho inverzní použití pak barva modrá Pantone Reflex Blue nebo černá. V případech, kdy nelze zajistit barevnost doporučené podkladové plochy, by se mělo na jiných než doporučených barevných podkladových

plochách o sytosti barvy větší než 30 % barvy logotypu, aplikovat bílé inverzní provedení značky.

Logotyp musí být vždy na klidné ploše.



ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. | Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s. |
Nuclear Research Institute

ÚJV Řež, a. s.
Nuclear Research Institute

Podoba logotypů je jednoznačně definována tímto manuálem. Logotypy nelze jakkoli deformovat, naklánět, přemísťovat jeho prvky, stejně jako měnit jeho barevnost a typ písma.

Obecně platí, že je zakázáno jakékoliv užití značek odlišných od podoby, předepsané tímto manuálem. Na této straně je několik ukázek špatného užití logotypů.